

Температурный график 105/70

СОГЛАСОВАНО

Глава администрации
Кропоткинского городского поселения
Кавказского района

В.А. Елисеев

20

УТВЕРЖДАЮ

Директор
Кропоткинского филиала
ООО "Теплоэнерго Краснодар"

А.С. Алексеев

20


Температурный график 105 - 70 °C с срезкой на 70 °C

t_n - температура наружного воздуха;

T_1 - Температура в подающем трубопроводе тепловой сети

T_2 - Температура в обратном трубопроводе

T_3 - Температура воды после смешения в элеваторе

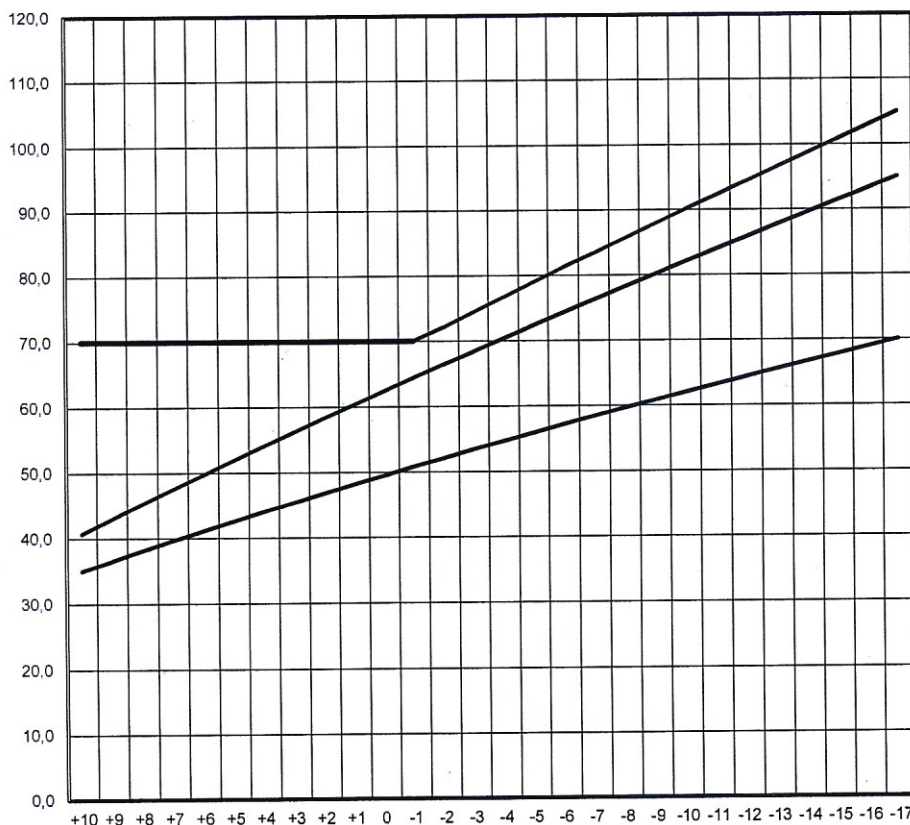

t_n	T_1	T_2	T_3
°C	°C	°C	°C
+10	70,0	34,9	40,7
+9	70,0	36,5	43,0
+8	70,0	38,1	45,2
+7	70,0	39,6	47,5
+6	70,0	41,1	49,7
+5	70,0	42,6	51,8
+4	70,0	44,0	54,0
+3	70,0	45,4	56,1
+2	70,0	46,8	58,2
+1	70,0	48,1	60,3
0	70,0	49,5	62,3
-1	70,0	50,8	64,4
-2	72,1	52,1	66,4
-3	74,4	53,4	68,4
-4	76,6	54,6	70,3
-5	78,9	55,9	72,3
-6	81,1	57,1	74,3
-7	83,3	58,3	76,2
-8	85,6	59,6	78,1
-9	87,8	60,8	80,1
-10	90,0	62,0	82,0
-11	92,1	63,1	83,8
-12	94,3	64,3	85,7
-13	96,5	65,5	87,6
-14	98,6	66,6	89,5
-15	100,7	67,7	91,3
-16	102,9	68,9	93,2
-17	105,0	70,0	95,0

Начальник ПТО

Кропоткинского филиала
ООО "Теплоэнерго Краснодар"

Л.Г. Сухоносова