

Температурный график 115/70


СОГЛАСОВАНО
Глава администрации
Кропоткинского городского поселения
Кавказского района

В.А. Елисеев
" 20 " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Кропоткинского филиала
ООО "Теплоэнерго Краснодар"
А.С. Алексеев
" 20 " 2016 г.

Температурный график 115 - 70 °С с срезкой на 70 °С

t_n - температура наружного воздуха;
 T_1 - Температура в подающем трубопроводе тепловой сети
 T_2 - Температура в обратном трубопроводе
 T_3 - Температура воды после смешения в элеваторе

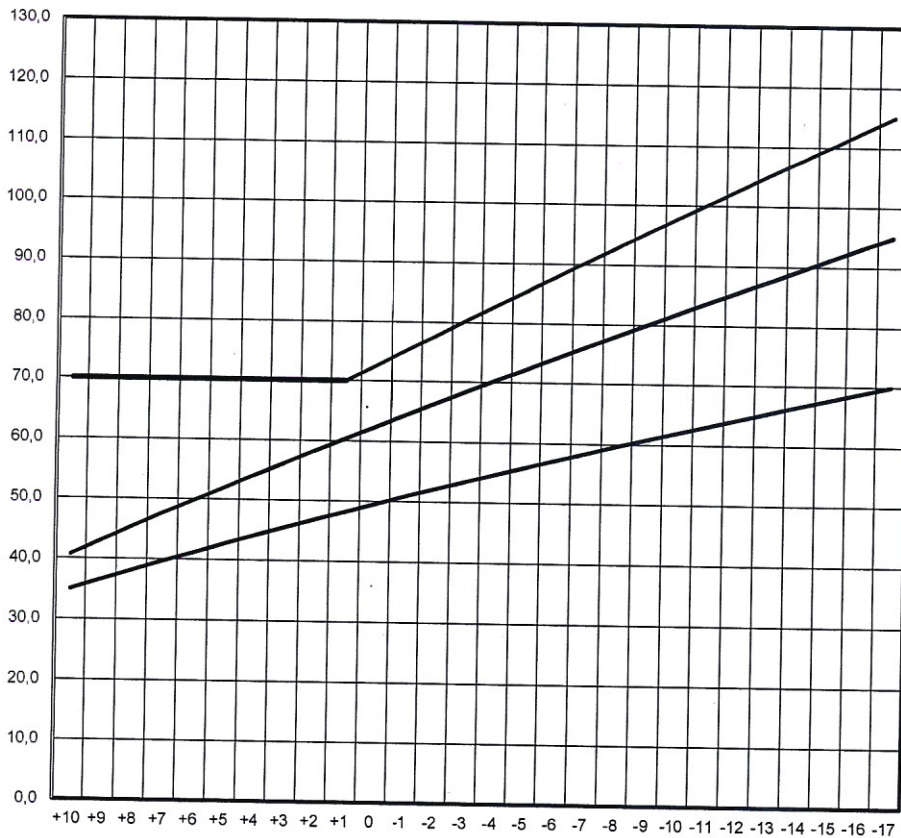

t_n , °C	T_1 , °C	T_2 , °C	T_3 , °C
+10	70,0	34,9	40,7
+9	70,0	36,5	43,0
+8	70,0	38,1	45,2
+7	70,0	39,6	47,5
+6	70,0	41,1	49,7
+5	70,0	42,6	51,8
+4	70,0	44,0	54,0
+3	70,0	45,4	56,1
+2	70,0	46,8	58,2
+1	70,0	48,1	60,3
0	72,6	49,5	62,3
-1	75,2	50,8	64,4
-2	77,8	52,1	66,4
-3	80,4	53,4	68,4
-4	82,9	54,6	70,3
-5	85,5	55,9	72,3
-6	88,0	57,1	74,3
-7	90,5	58,3	76,2
-8	93,0	59,6	78,1
-9	95,5	60,8	80,1
-10	98,0	62,0	82,0
-11	100,4	63,1	83,8
-12	102,9	64,3	85,7
-13	105,3	65,5	87,6
-14	107,8	66,6	89,5
-15	110,2	67,7	91,3
-16	112,6	68,9	93,2
-17	115,0	70,0	95,0

Начальник ПТО
Кропоткинского филиала
ООО "Теплоэнерго Краснодар"

Л.Г. Сухонослова