

Температурный график 115/70

СОГЛАСОВАНО
Глава администрации
Кропоткинского городского поселения
Кавказского района


В.А. Елисеев
" 20. 12. 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Кропоткинского филиала
ООО "Теплоэнерго Краснодар"

А.С. Алексеев
" 20. 12. 2017 г.

Температурный график 115 - 70 °C

- t_n - температура наружного воздуха;
 T_1 - Температура в подающем трубопроводе тепловой сети
 T_2 - Температура в обратном трубопроводе
 T_3 - Температура воды после смешения в элеваторе

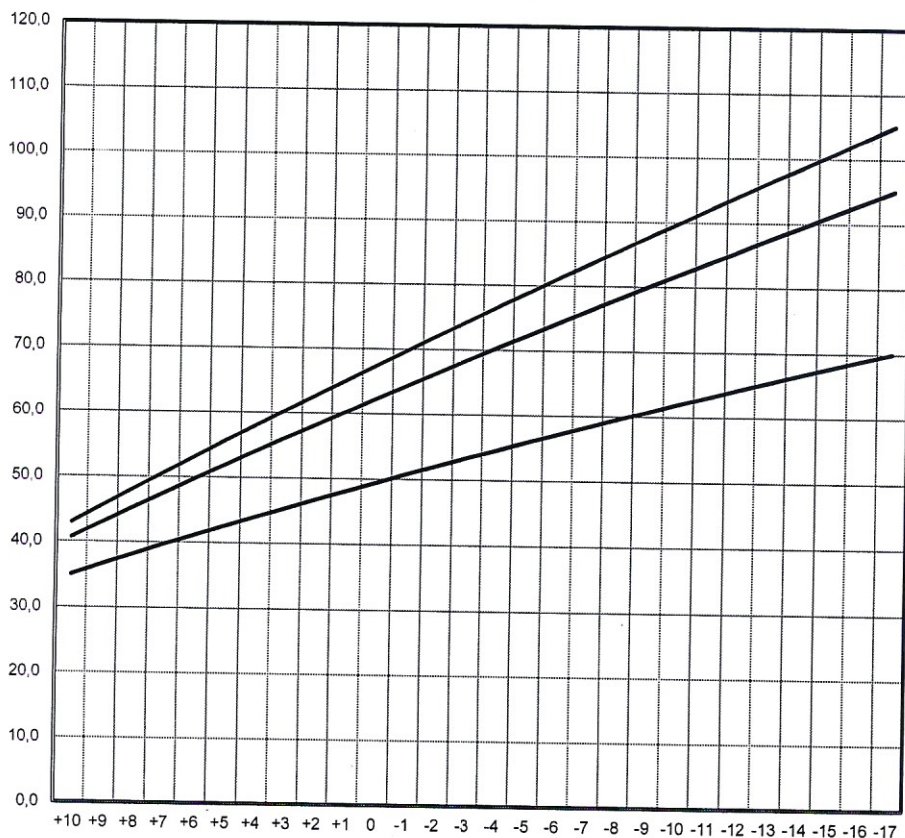

t_n , °C	T_1 , °C	T_2 , °C	T_3 , °C
+10	45.2	34.9	40.7
+9	48.1	36.5	43.0
+8	51.0	38.1	45.2
+7	53.8	39.6	47.5
+6	56.5	41.1	49.7
+5	59.3	42.6	51.8
+4	62.0	44.0	54.0
+3	64.7	45.4	56.1
+2	67.3	46.8	58.2
+1	70.0	48.1	60.3
0	72.6	49.5	62.3
-1	75.2	50.8	64.4
-2	77.8	52.1	66.4
-3	80.4	53.4	68.4
-4	82.9	54.6	70.3
-5	85.5	55.9	72.3
-6	88.0	57.1	74.3
-7	90.5	58.3	76.2
-8	93.0	59.6	78.1
-9	95.5	60.8	80.1
-10	98.0	62.0	82.0
-11	100.4	63.1	83.8
-12	102.9	64.3	85.7
-13	105.3	65.5	87.6
-14	107.8	66.6	89.5
-15	110.2	67.7	91.3
-16	112.6	68.9	93.2
-17	115.0	70.0	95.0

Начальник ПТО
Кропоткинского филиала
ООО "Теплоэнерго Краснодар"

Л.Г. Сухоносова