

Температурный график 95/70

СОГЛАСОВАНО

Глава администрации
Кропоткинского городского поселения
Кавказского района

В.А. Елисеев
" " 20 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор
Кропоткинского филиала
ООО "Теплоэнерго Краснодар"
А.С. Алексеев
" " 20 г.




Температурный график 95 - 70 °C

t_n - температура наружного воздуха;

T_1 - Температура в подающем трубопроводе тепловой сети

T_2 - Температура в обратном трубопроводе

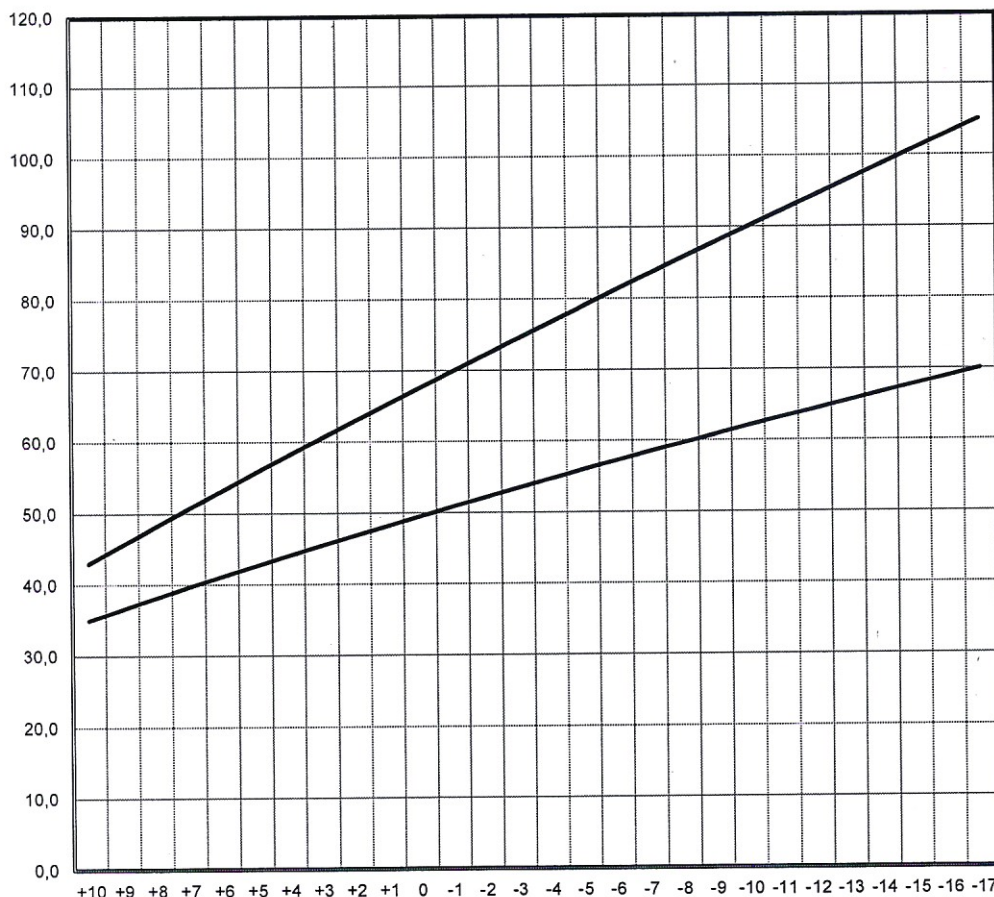

t_n	T_1	T_2
°C	°C	°C
+10	40,7	34,9
+9	43,0	36,5
+8	45,2	38,1
+7	47,5	39,6
+6	49,7	41,1
+5	51,8	42,6
+4	54,0	44,0
+3	56,1	45,4
+2	58,2	46,8
+1	60,3	48,1
0	62,3	49,5
-1	64,4	50,8
-2	66,4	52,1
-3	68,4	53,4
-4	70,3	54,6
-5	72,3	55,9
-6	74,3	57,1
-7	76,2	58,3
-8	78,1	59,6
-9	80,1	60,8
-10	82,0	62,0
-11	83,8	63,1
-12	85,7	64,3
-13	87,6	65,5
-14	89,5	66,6
-15	91,3	67,7
-16	93,2	68,9
-17	95,0	70,0

Начальник ПТО
Кропоткинского филиала
ООО "Теплоэнерго Краснодар"

Р.Г.

Л.Г. Сухоносова